



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ  
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ  
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  
ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199  
тел. 018/500-739, 500-699, 500-701 – руководилац Завода  
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs



## ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. 612–30–06/19

ИСПИТИВАЊЕ ПОДБОЧНИХ-ДВОДЕЛНИХ АЛУМИНИЈУМСКИХ  
МЕРДЕВИНА (СТУБА) ПРЕМА ЗАХТЕВУ ПРОЈЕКТАНТА ДА  
ЗАДОВОЉАВАЈУ УСЛОВЕ НОСИВОСТИ КОЈЕ ПРОПИСУЈЕ СТАНДАРД SRPS  
EN 132-2:2017

<b>Наручилац:</b>	ПРАМОАЛ д.о.о. Нова Раваничка 1/а, 35230 Ћуприја
<b>Подаци о узорцима:</b>	
Назив производа:	Алуминијумске мердевине подбочне -дводелне ДАС серија
Година производње:	2019
Техничке карактеристике:	ДАС <b>180</b> ( дужина 1,8m, газишта 2x6, дужина извучених 2,9m), <b>240</b> (дужина 2,4m, газишта 2x8 , дужина извучених 4,0m), <b>300</b> (дужина 2,95 metra, газишта 2x10 , дужина извучених 5,2 metara), <b>400</b> (дужина 3,9 metra, газишта 2x13 , дужина извучених 6,9 metara) са алуминијумским газиштима и растером између газишта
<b>Метод испитивања:</b>	Испитивање носивости мердевина према SRPS U.M1.047 а према захтеву пројектанта да мердевине задовољавају оптерећења за професионалне мердевине према EN 131-2:2017
<b>Резултати испитивања:</b>	Испитани узорци се према извршеним тестовима сврставају у класу мердевина са носивошћу 150 kg за професионалну употребу према SRPS EN 132-2:2017

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се  
сме умножавати искључиво у целини и само уз писану сагласност руководиоца Завода за  
машинско инжењерство.

Ниш, 18.11.2019. год.

*Руководилац лабораторије*

*Руководилац  
Завода за машинско инжењерство*

*Мр Слободан Јовановић, асист.*

*Проф. др Предраг Јанковић*

Извештај о испитивању број 612-30-06/19

ИСПИТИВАЊЕ ПОДБОЧНИХ-ДВОДЕЛНИХ АЛУМИНИЈУМСКИХ  
МЕРДЕВИНА (СТУБА) ПРЕМА ЗАХТЕВУ ПРОЈЕКТАНТА ДА  
ЗАДОВОЉАВАЈУ УСЛОВЕ НОСИВОСТИ КОЈЕ ПРОПИСУЈЕ СТАНДАРД SRPS  
EN 132-2:2017

**1. Предмет испитивања и локација испитивања**

Подбочне-дводелне алуминијумске мердевине (стубе) типа ДАС су мердевине за професионалну примену при пењању на висину ради извођења монтажних радова на терену и радионици. Направљене су од алуминијумских специјално обликованих профила

Произвођач PRAMOAL д.о.о. из Ћуприје, Раваничка бр 1/А , је својим захтевом од 01.11.2019. године тражио испитивање типа ДАС подбочне-дводелне алуминијумских мердевина на оптерећење 150kg на све тестове које стандард SRPS EN 132-2:2017 их сврстава у групу мердевина за професионално обављање радова.

За потребе испитивања Наручилац је доставио узорке подбочних-дводелних алуминијумских мердевина (стуба) приказаних на слици 1.



Слика 1. Изглед достављених узорака алуминијумских подбочних-дводелних мердевина (стуба) типа ДАС

Испитивања су извршена 11-14.11.2019. у Лабораторији за механику машина машинског факултета у Нишу при температури 20-22°C (зависно од дана испитивања)

## 2. Подаци о узорцима испитивања

Дужине достављених узорака мердевина су 1.800 и 3.900mm

Ширина дводелних алуминијумских мердевина 360 mm у жег дела и 380 mm (ширег)

Профил страница мердевина - посебан облик вученог алуминијумског профила

Профилгазишта мердевина- посебан обликгазишта

Начин причвршћивањагазишта за профил- посебан облик пертловања

Начин ограничења отварања трака са карабињером за осигурање.

Начин ограничења извлачења: трака са карабињером.


Начин забрављивања када се користе као дводелне мердевине: посебним алуминијумским забрављивачем.

Ограничење угла отварања: Челични обликовани граничник од поцинкованог лима #4 mm

## 3. Метода испитивања

Двodelне-подбочне алуминијумске мердевине ДАС су испитиване на хидрауличкој преси Орликон Н.Р./100 номиналне силе дејства 1MN притиска 250 бара. На бату пресе је постављена мерна ћелија силе С6 / 50t и помераја-угиба W50 А произвођача НВМ, која је прикључена на појачивач Quantum МХА 840 истог произвођача. Резултати испитивања су обрађивани у software-у Catman ver 3.16. произвођача НВМ.

Хидрауличном пресом је изазвано оптерећење које је захтевао произвођач а према условима стандарда SRPS EN 132-2:2017.

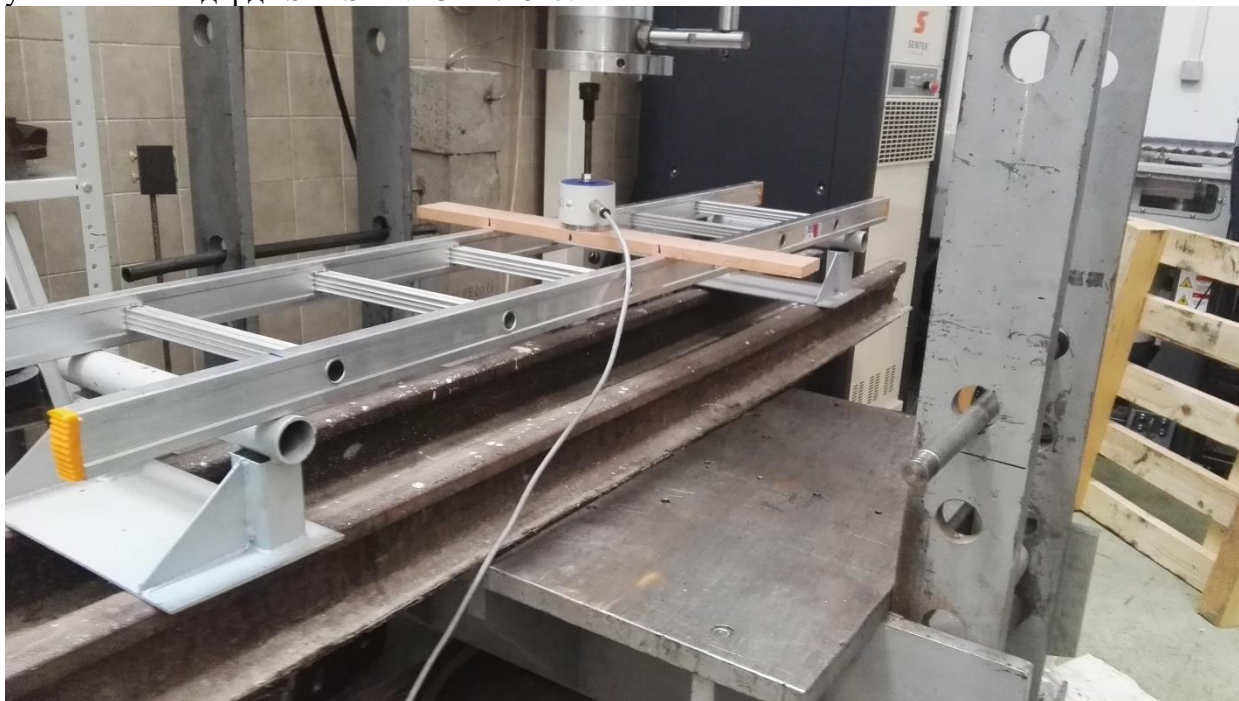

Слика 2 Конфигурација мерења носивости мердевина




Слика 3. Мерна конфигурација и мерни рачунар


#### 4. Резултати испитивања

1. Тест оптерећења дводелних-подбочних мердевина ДАС према тачки 5.2 стандарда за професионалне мердевине -тест оптерећење 2.700N на средини газишта и на 50mm од страница мердевина. Тест оптерећење је нанешено истовремено са испитивањем једноделних ЈАС алуминијумских мердевина које су биле са леве стране док је ДАС мердевина са десне стране и збох неједнаког растера ова два типа испод десних стуба је подметнут дрвени ослонац ради изједначавања преноса оптерећења.

Извршено је тестирање мердевина према одредбама стандарда SRPS EN 132-2:2017 тачка 5.2.

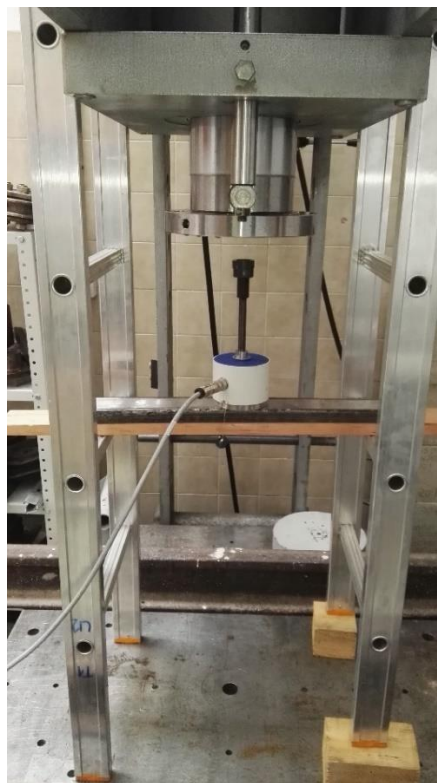

Слика 4. Фотографија са мерења оптерећењем на средини газишта

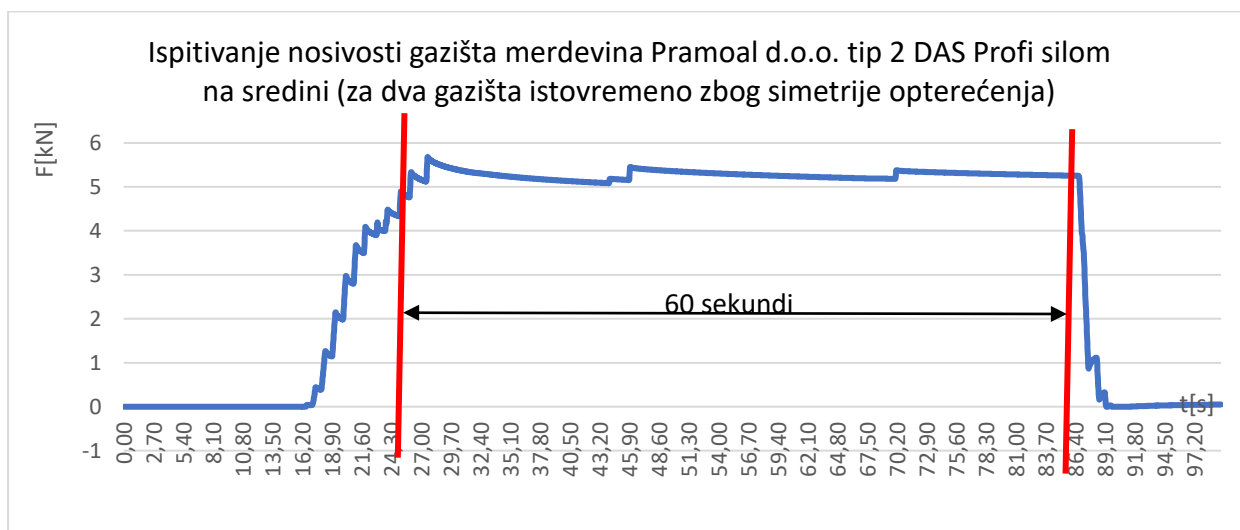


Слика 5. Запис мерног система са испитивања носивости газашта мердевина  
Након уклањања оптерећења после 60 секунди није било трагова оштећења на газашту,  
вертикалном носачу и њиховом споју. Сила 5400N је деловала на оба газашта равномерном  
расподелом по 2700 N

2. Тест оптерећењем на 50мм од носећег профила је изведен на исти начин као претходно  
испитивање али је место оптерећења лоцирано према одредбама стандарда.



Слика 6. Тест оптерећења мердевина уз носач (50мм).

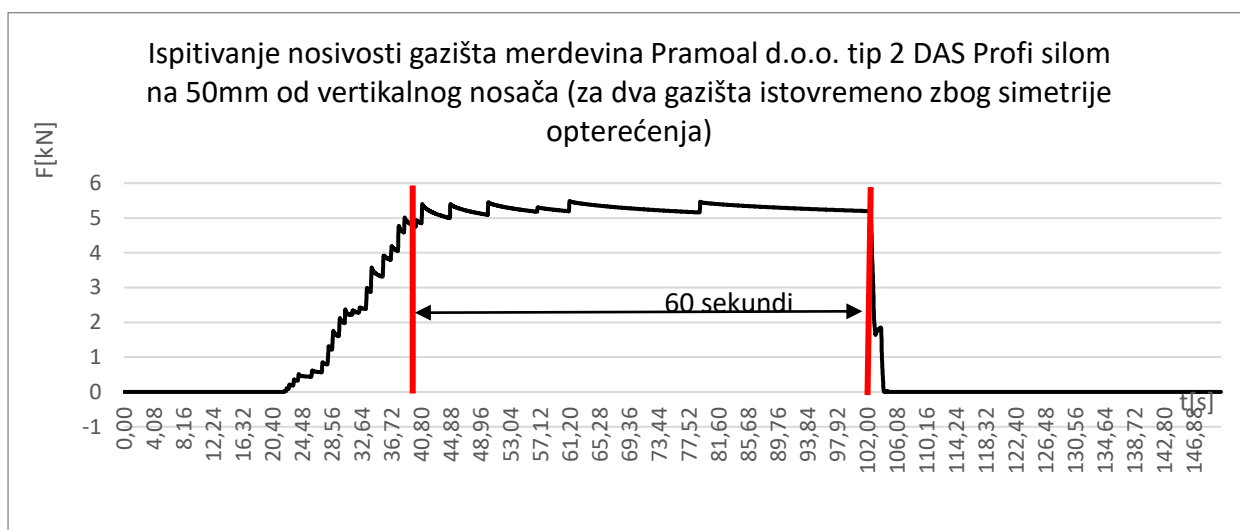


Слика 7 запис мерног система са испитивања носивости газишта  
 Након уклањања оптерећења после 60 секунди није било трагова оштећења на газишту, вертикалном носачу и њиховом споју.

### 3. Тест носивости и угиба на средини распона по бочном правцу

Пројектант је тражио проверу угиба када се меревине бочно наслоне на ослонце 200mm од крајева меревина. Изглед тог теста оптерећења је приказан на слици 8.



Слика 8. Мерење угиба у бочном правцу меревина

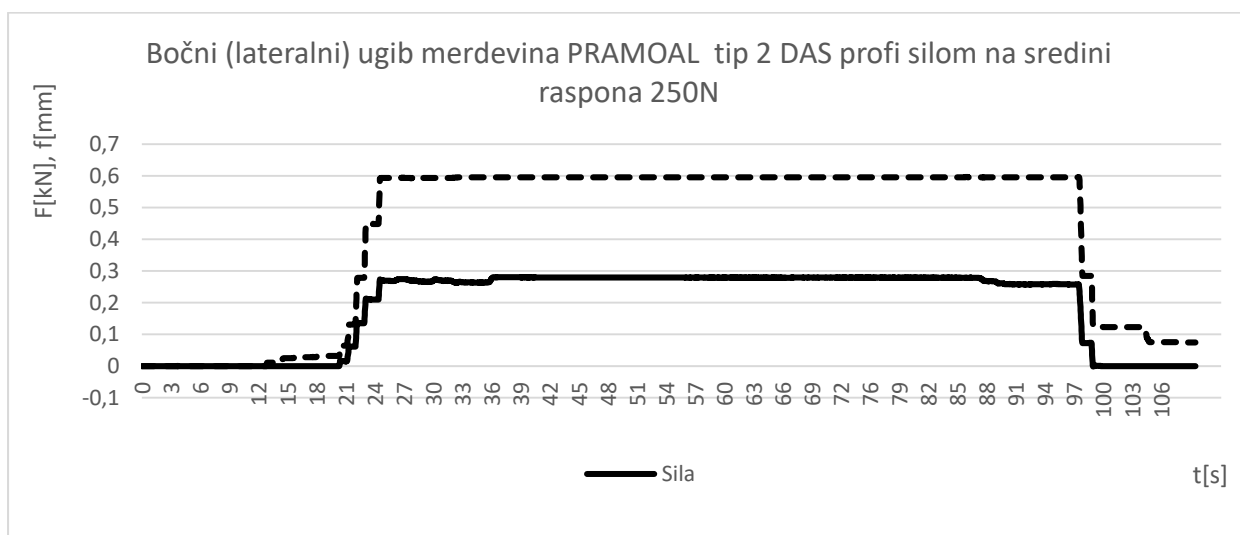

Слика 9 Контрола бочног (латералног) угиба под дејством оптерећења


Пројектант је тражио контролу угиба услед дејства бочне силе на страницу мердевина и установљено је да при условима ослањање на дужини  $L=1200\text{mm}$  сила оптерећења  $F=250\text{N}$  измерени угибе је износио  $f=0.58\text{ mm} < 0.6\text{mm}$ .

#### 4. Тест угиба и носивости при оптерећењу мердевина у чеоном правцу

Пројектант је тражио установљавање угиба мердевина када на њих делује сила  $1100\text{ N}$  на половини распона како то показује слика 10.



Слика 10 Мерење угиба дејством силе на средини распона у чеоном правцу мердевина

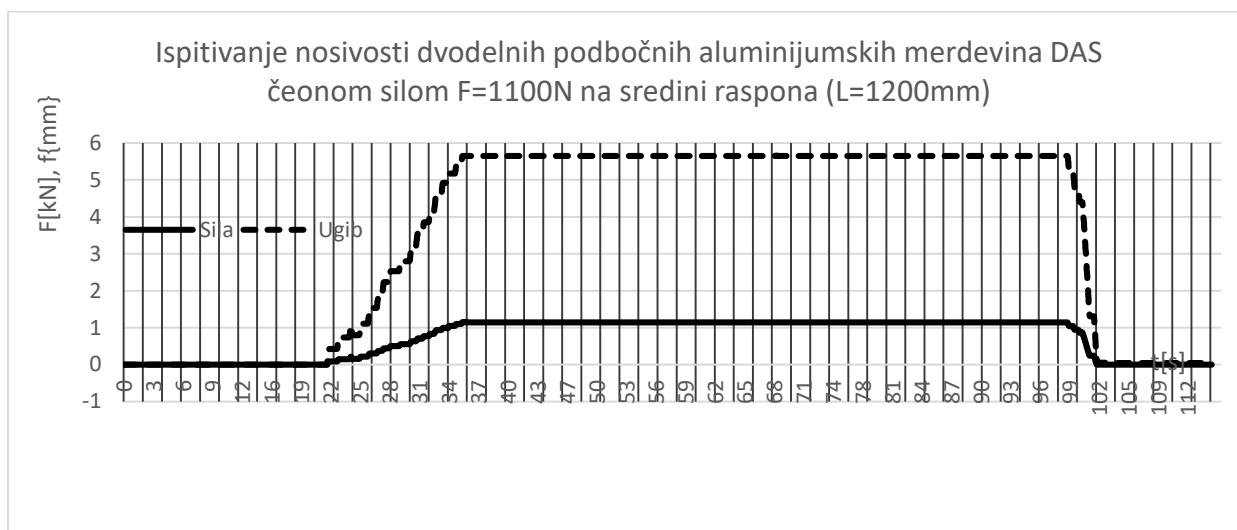

Слика 11. Мерење угиба при чеоном оптерећењу мердевина типа ДАС

Измерени угиб износи  $f=5,8mm < f_{max}=5*L^2*10^{-6}=5*1200^2*10^{-6}=7,2mm$  при сили оптерећења 1100N у трајању 60 секунди.


5. Испитивање стопе мердевина је извршено вешањем тега тежине 15 kg ~150N у трајању 60 секунди и није дошло до померања гумене стопе. (Напомена: стопа је допунски од испадања осигурана нитнама)

6. Испитивање носивости отворених дводелних подбочних мердевина типа ДАС вршено је хидрауличком дизалицом 2t на средини и уз крај вертикалног носача како то предвиђа стандард SRPS EN 132-2:2017. Изведено испитивање је приказано на слици 12.





Слика 12 Испитивање дводелних -подбочних мердевина ДАС Прамоал д.о.о. вертикалном силом у отвореном стању

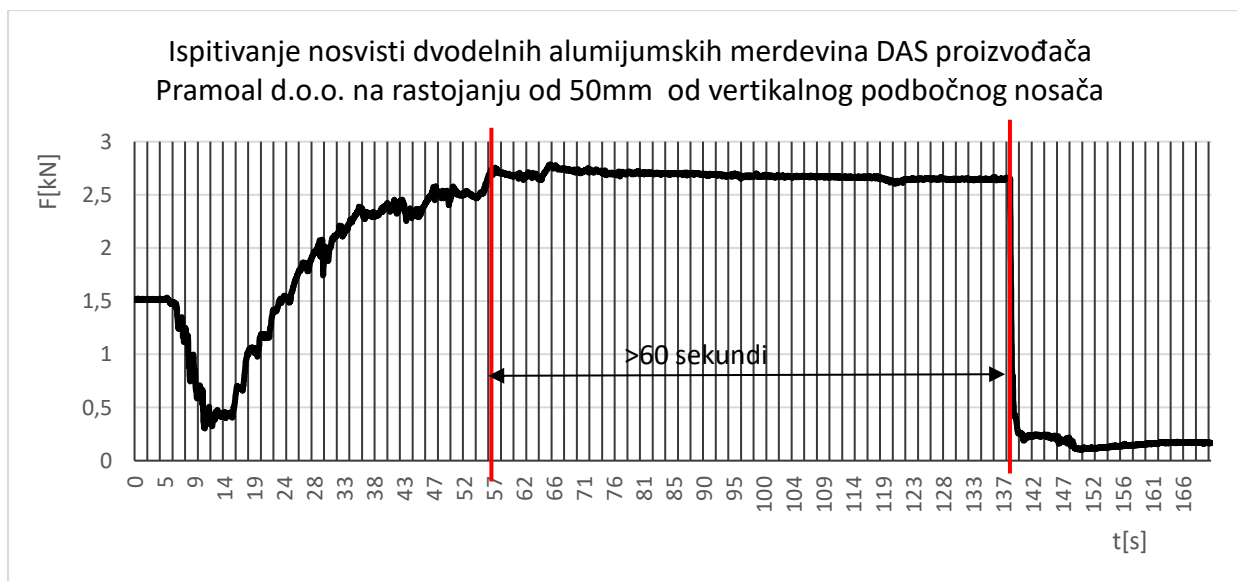

Слика 13. Резултати испитивања мердевина у отвореном положају

Након уклоњеног тест оптерећења вертикални носач, трака за осигурање отвореног положаја са карабињером игазиште нису показивали трагове доформација што значи да је тест успешан и алуминијумске дводелне подбочне мердевине (стубе) имају потребну носивост за професионалну употребу.

7. Испитивање носивости забрављивања за склопљени положај када се мердевине користе као једноделне извршено је такође хидрауличном дизалицом 2t према начину који описује стандард SRPS EN 132-2:2017 у тачки 5.9 а како то показује слика 14.



Слика 14 Испитивање осигурача дводелних мердевина за продужени положај

Мердевине Pramoal d.o.o. су дводелне-подбочне мердевине (стубе) серије ДАС и немају платформу, бочне држаче за пењање па нису испитивана оптерећења која су предвиђена стандардом EN 132-2:2017 за ту врсту прибора.

Контролом је установљено да је задовољен најмањи број преклопљенихгазишта када се мердевине извуку (најмање 2) јер их ограничава уграђена трака за раширени положај.

## 5. Закључак

На основу извршених испитивања на достављеним узорцима испитиваних дводелних - подбочних алуминијумских мердевина (стуба) серије ДАС (тип 2) има носивост **150 kg и одговара мердевинама за професионалну употребу (ознака професионал или профи)** према стандарду SRPS EN 132-2:2017.

Пројектант и произвођач мердевина су својим захтевом тражили да се изврши испитивање конструкције мердевина према оптерећењима која одговорају том стандарду.

Датум испитивања: 18.11.2019. год.

Испитивање извели:

---

мр Слободан Јовановић, рук. лаб.

---

Мр Славенко Ђукић, стр.сар.

**Крај извештаја о испитивању.**